

# KunTai A722 快速指南

版权所有 © 北京神州数码云科信息技术有限公司 2020。保留一切权利。  
未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

北京神州数码云科信息技术有限公司  
地址：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场  
邮编：100085  
网址：[www.yunke-china.com](http://www.yunke-china.com)

符号	说明
	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。  “须知”不涉及人身伤害。
	对文中重点信息的补充说明。  “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

## 1 简介

KunTai A722 AI 服务器是基于华为鲲鹏 920 处理器和昇腾 310 处理器的推理服务器，最大可支持 8 个 Atlas 300 AI 推理卡（型号 3010），提供强大的实时推理能力，广泛应用于中心侧 AI 推理场景中。


KunTai A722 系列包含 A722-6。



R722 的环境参数：

项目	指标参数
温度	<ul style="list-style-type: none"><li>工作温度：5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)</li><li>存储温度：-40°C ~ +65°C (-40°F ~ +149°F)</li><li>长时间存储温度：21°C ~ 27°C (69.8°F ~ 80.6°F)</li><li>温度变化每小时小于 20°C (36°F)</li></ul> <p><b>须知</b> 单个风扇失效可能会影响节点性能，或者出现温度警告，更换失效的风扇后可恢复正常。</p>
湿度	<ul style="list-style-type: none"><li>工作湿度：8% RH ~ 90% RH (无冷凝)</li><li>存储湿度：5% RH ~ 95% RH (无冷凝)</li><li>长时间存放湿度：30% ~ 69%</li><li>最大湿度变化率：20% 每小时</li></ul>

## 2 准备工具

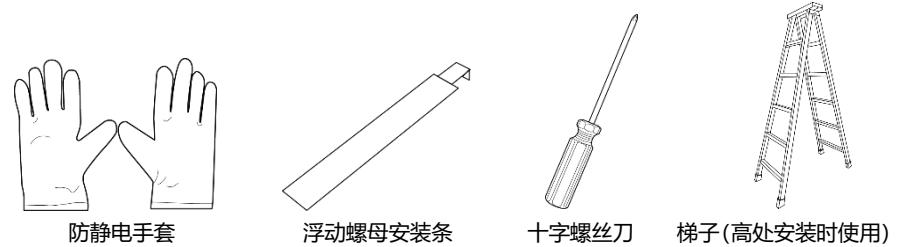

## 3 安装


### 警告

- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用梯子、抬高车等工具辅助安装，安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。

### 注意

- 在接触设备前，应佩戴防静电手套，去除身体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤。
- 搬运机箱至少需两人，禁止单独一人搬运较重的机箱。在搬运机箱时，保持后背挺直，平稳移动，以免扭伤。
- 搬运服务器时严禁使用挂耳作为着力点，避免导致设备损毁或滑脱。

- 搬运时双手托住服务器底端靠中部位置，从两侧抬起服务器，并将服务器放置在滑道上。
- 将服务器推入机柜，如下图中①所示。
- 将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条，拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定服务器，如下图中②所示。

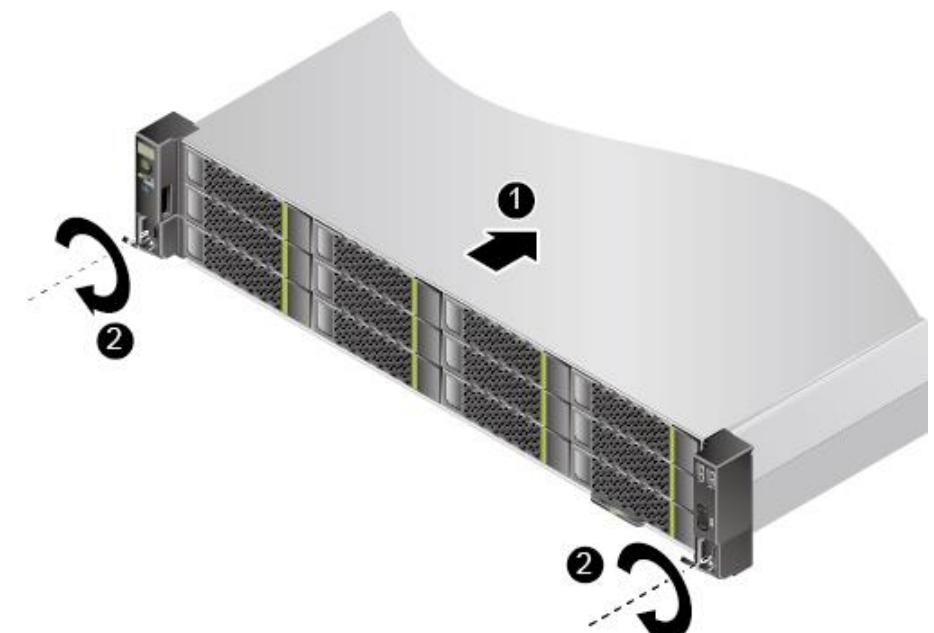


海拔高度	工作海拔高度：≤3050m 说明 按照 ASHRAE 2015 标准： <ul style="list-style-type: none"><li>配置满足 ASHRAE Class A1、A2 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 300m 降低 1°C 计算。</li><li>配置满足 ASHRAE Class A3 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 175m 降低 1°C 计算。</li><li>配置满足 ASHRAE Class A4 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 125m 降低 1°C 计算。</li></ul>
------	--

## 4 上电

### 危险

KunTai R722 设备未提供单独的接地端口，是通过电源线的接地线来接地。高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源会带来致命危险。

- 根据实际需求连接 VGA 线缆 、USB 线缆 、灵活网卡网线 1-4、管理网口线缆 和串口线缆 .

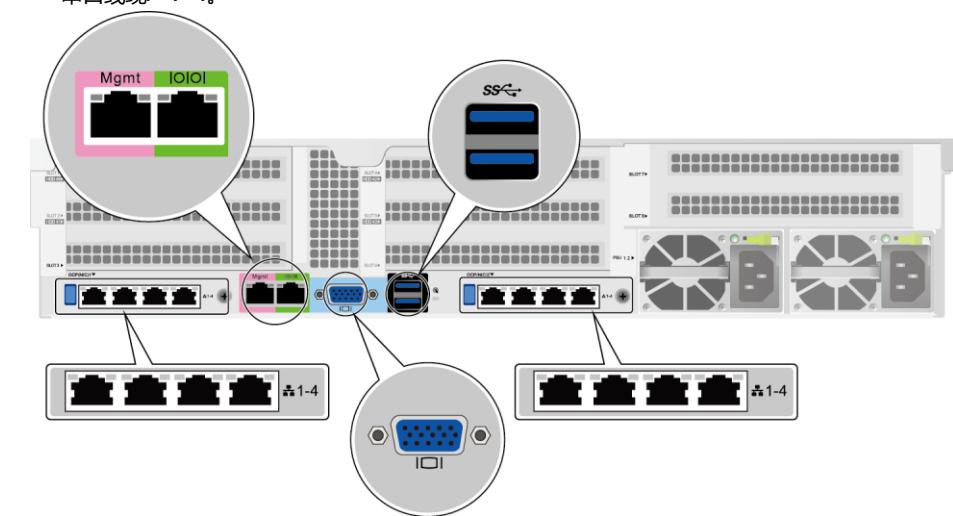

- 连接电源模块线缆。



- 打开机柜供电开关。

服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：

- 交流电源：32A
- 直流电源：63A

- 将服务器上电。

服务器的上电操作根据使用场景不同可分为以下情况：


- 电源模块已安装到位，但电源模块未上电。  
将电源模块上电，服务器随电源模块一起上电。

### 说明

系统默认“通电开机策略”为“保持上电”，即服务器的电源模块通电后系统自动开机，用户可在 BMC WebUI 的“电源与能耗 > 电源控制”界面进行修改。

- 电源模块已安装到位，且电源模块已上电，服务器处于待机 (Standby) 状态 (电源按钮/指示灯为黄色常亮)：


- 通过短按服务器的电源按钮/指示灯  将服务器上电。

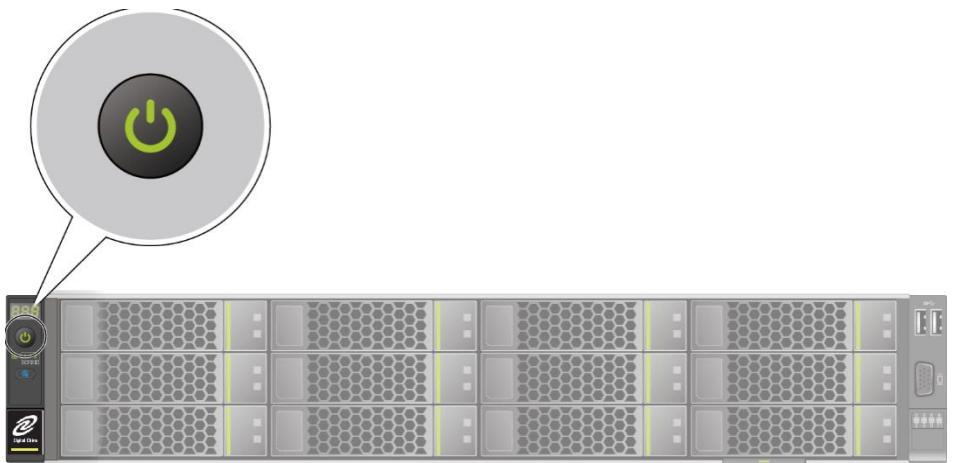

- 通过 BMC CLI 将服务器上电。  
登录 BMC CLI，执行 `ipmcset -d powerstate -v 1` 命令，输入 **y** 或 **Y** 将服务器上电。
- 通过 BMC WebUI 将服务器上电。  
登录 BMC WebUI，选择“电源与能耗 > 电源控制”，单击“上电”，单击“确定”将服务器上电。
- 通过远程虚拟控制台将服务器上电。  
登录远程虚拟控制台，在“KVM”界面中，单击工具栏上的  或 ，选择“上电”，单击“是”将服务器上电。

#### 5. 检查指示灯的状态。

- 电源模块指示灯  为绿色常亮，表示电源模块已正常上电。

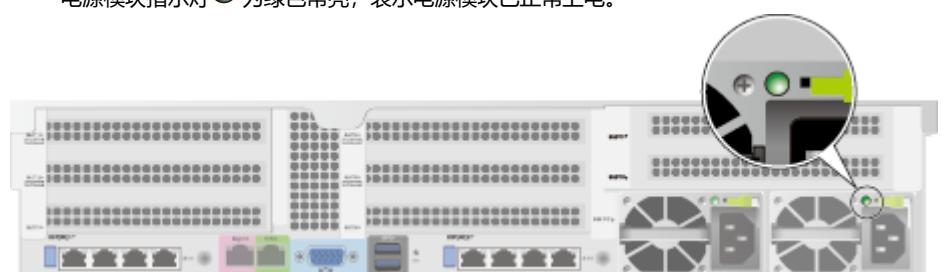

- 服务器电源按钮/指示灯  为绿色常亮，表示服务器已正常上电。

## 5 附录：电子电气产品有毒有害物质声明

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	镉	铅	汞	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机柜/插框*	○	×	○	○	○	○
PCBA	○	×	○	○	○	○
线缆	○	×	○	○	○	○
辅料	○	×	○	○	○	○
配套设备	○	×	○	○	○	○
电池*	○	×	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

\*：当产品里含有该部件时适用。